


施設等の制限略図 (聖山公園)

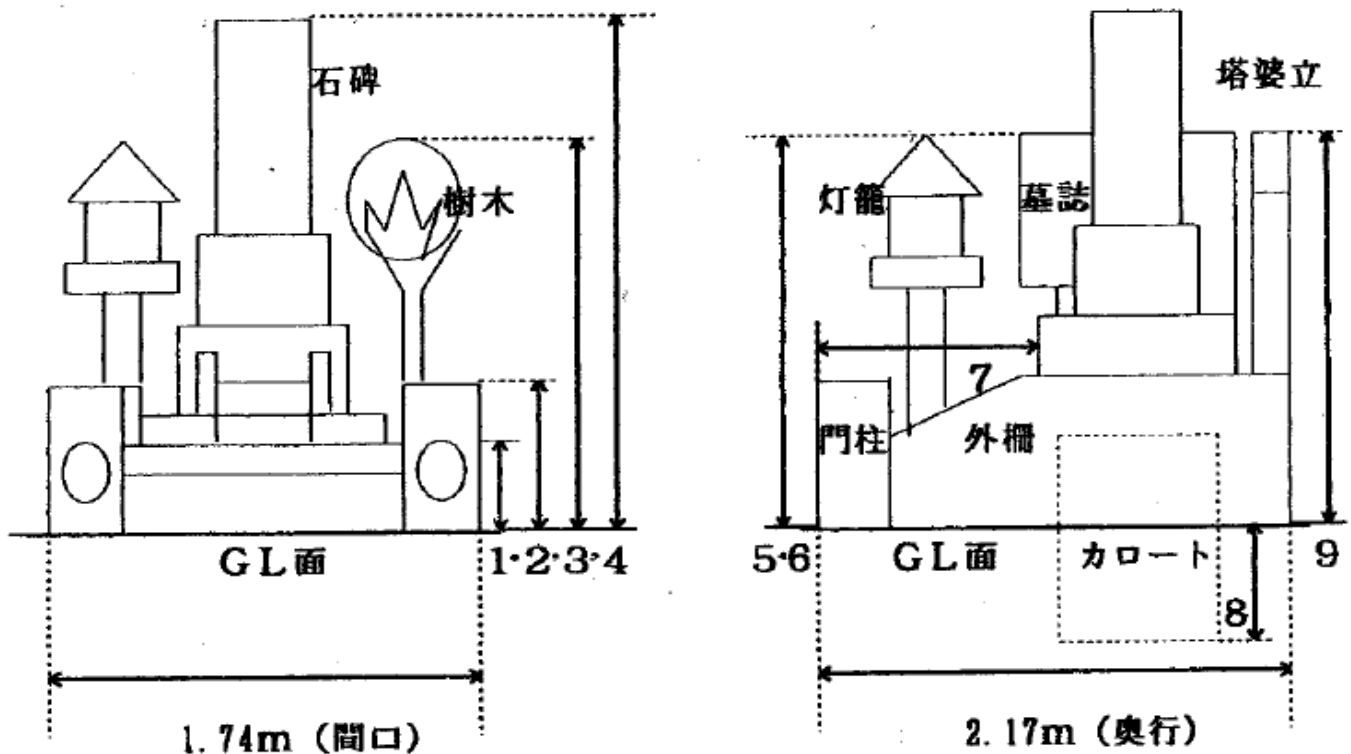

○ 高さの制限

1 盛土	2 囲障	3 樹木	4 碑石	5 形像類	6 その他工作物
0.3m	0.6m	1.0m	1.8m	1.0m	1.0m

注 1 測定基準点は埋葬場所前方の園路面とする。

注 2 碑石・・・石に字などを刻んで建てたもので、遺骨を入れるカロートの上に建つ墓石1基をいう。(地上式納骨堂を含む)

注 3 形像類・・・宗教的な意味を形どって作った像をさし、例えば地藏尊・五輪塔・墓前灯笼などをいう。
但し、五輪塔・墓前灯笼のみ1.5m以内までとする。

注 4 その他・・・石碑・形像類以外のものをさし、例えば墓誌・塔婆立・門柱・工作物 その他灯笼などをいう。

○ その他の制限

- ① 埋葬場所への入口は、埋葬場所前方の園路側とする。
- ② 石碑の向きは、園路側を正面とする。
- ③ 石碑は、園路から1メートル以上は離すこと。
- ④ カロートを設置する場合の深さは、測定基準点から0.5m以内とする。

聖山公園の墓地墓石寸法

★ 面積 4 m²

★ 外角寸法

	寸法 (実質寸法)
間口	1.80 m (1.74 m 以内)
奥行	2.20 m (2.17 m 以内)

★ 高さ寸法

	寸法 ※ GLからの寸法
盛土	0.30 m
碑石	1.80 m 以内
外柵	0.60 m 以内
門柱	1.00 m 以内
塔婆立	1.00 m 以内
墓誌	1.00 m 以内
灯籠	1.00 m 以内
墓前灯籠	1.50 m 以内
地蔵尊	1.00 m 以内
樹木	1.00 m 以内

- ★ 埋葬場所への入口は、埋葬場所前方の園路側とする。
- ★ 碑石の向きは、園路側とする。
- ★ 碑石は、園路から1m以上離すこと。
- ★ カロート(納骨堂)の深さは、測定基準点から0.5m以内とする。
- ★ 埋葬場所工事施工届に添付の図面には、立面図・平面図・側面図・背面図を記載し、上記の外角寸法・高さ寸法(GLからの寸法)をはっきりわかるように記入すること。